
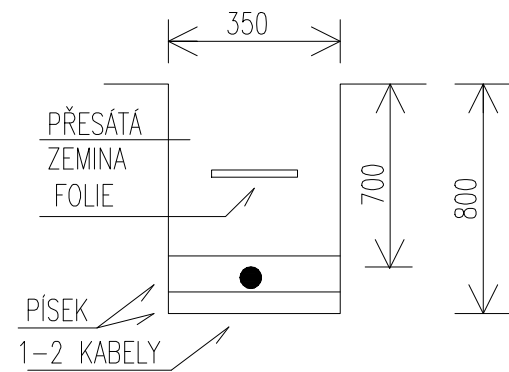
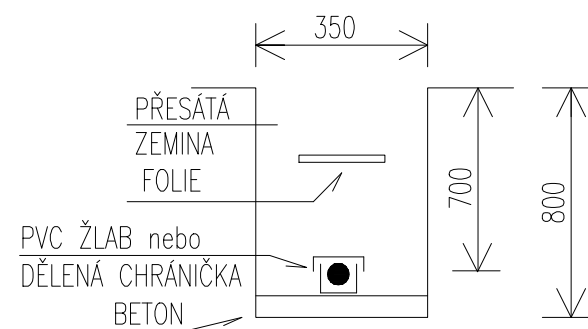



VOLNÝ TERÉN

PODCHOD POD VJEZDEM
BUDE DODATEČNĚ ŘEŠENO


CHODNÍK

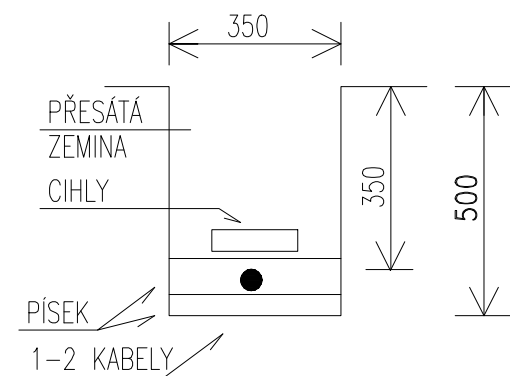


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/1kV

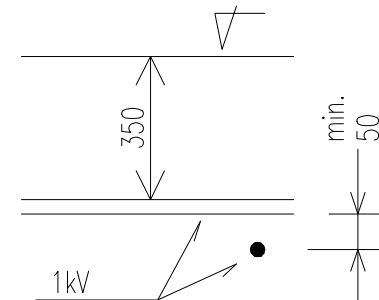


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 10kV

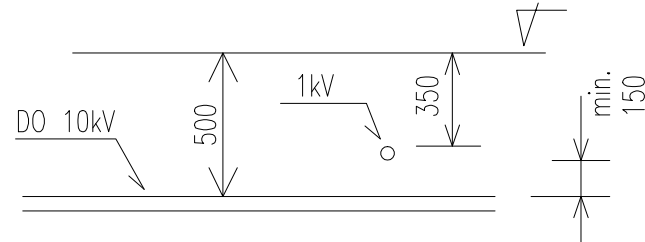


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 35kV

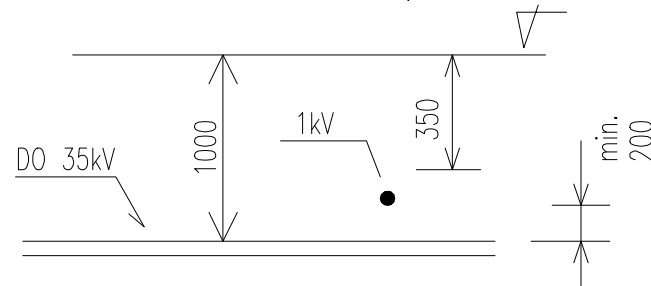

KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI KABELY

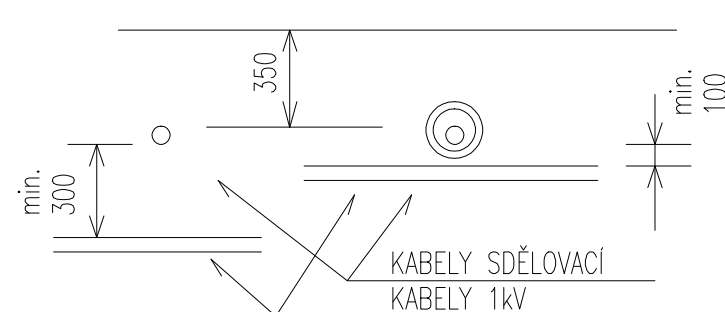

KŘÍŽOVATKA S VOZOVKOU

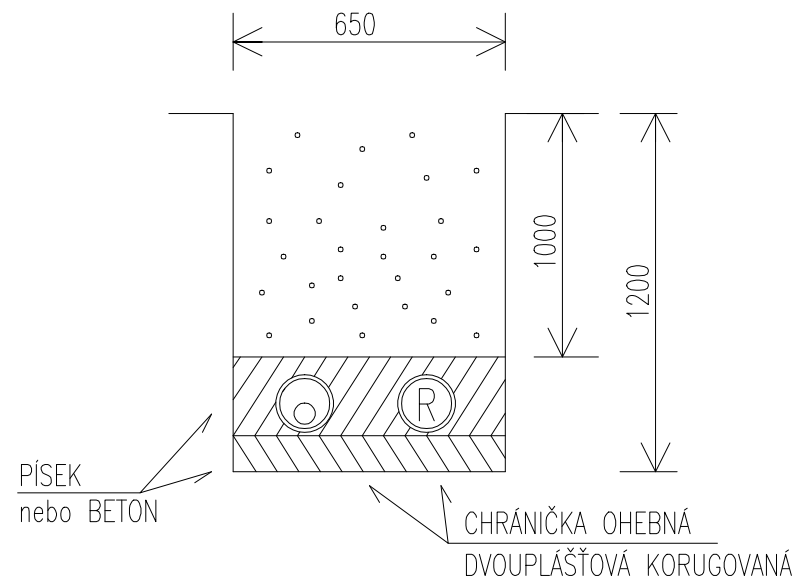


ULOŽENÍ KABELU 1kV


VZOROVÉ ŘEZY ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 73 6005

DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ ČSN 73 6005

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/VODOVOD

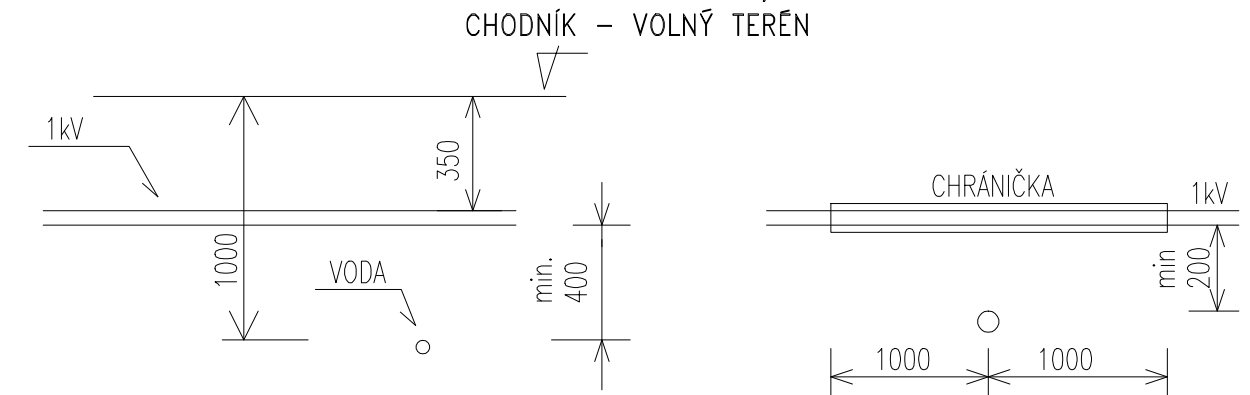

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/PLYN

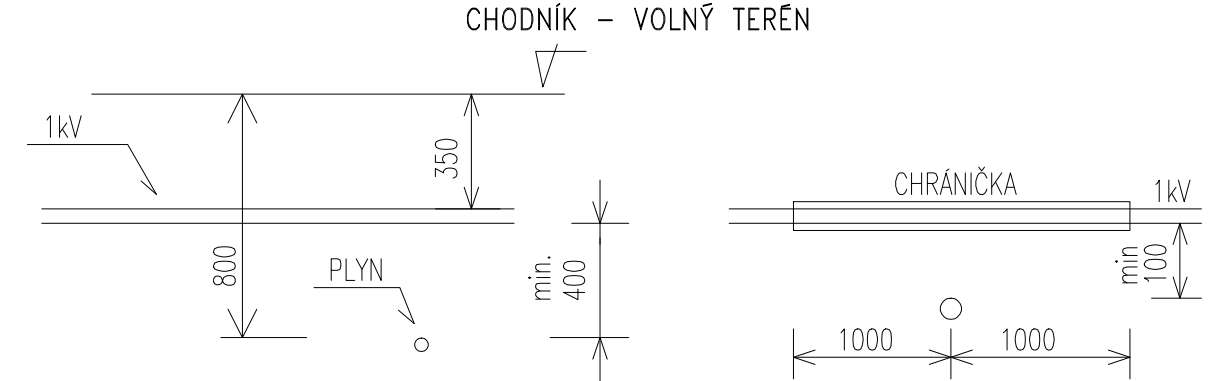

Odpov. proj.	Kontroloval	Vypracoval	Archív	E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 www.edir.cz	
ING. JAROSLAV LNĚNIČKA	PAVEL NOVÁK	MARTIN HAUPT	900 ULOŽ. KAB.		
stavebník	Stat. m. Pardubice - ÚMO I.	okres	Pardubice		
REKONSTRUKCE VNITROBLOKU KARLA IV. PARDUBICE S0 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				Zak.č.	900/11/13
				Stupeň	DSP+DZS+RDS
				Datum	12-2013
				Měřítko	—
				Formát	2 x A4
Obsah Uložení kabelů				Č. přílohy	kopie
				C 401.3	