

ADONIS PROJEKT, s.r.o.  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové

Vaše značka: žádost

Naše značka: 333/14

Vyřizuje: Miloslav Houdek

Telefon: 724303244

Fax: 467043854

E-mail: mhoudek@eop.cz

Datum: 17.12.2014

### vyjádření k existenci sítí a projektové dokumentaci pro stavební povolení

Název stavby	Pardubice - revitalizace lesoparku na Dukla
Projektant	M.Steklá
Předložená část PD (SO)	Koordinační a celková situace situace
Číslo projektu	14.031.50
Datum zpracování PD	11.2014
Stupeň projektu	DSP
Investor	Statutární město Pardubice
Číslo vyjádření EOP:	333/14

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP)  
Do předložené situace v měřítku 1:500 bylo orientačně zakresleno:

- sekundární potrubí teplovodní kanál
- plánovaná výstavba horkovodu – připojení letiště


Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 813 nebo 800 100 841 (dispečer EOP).
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841.



- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- **V zájmovém území je plánována výstavba horkovodu (viz příloha) pro připojení letiště Pardubice a požadují zohlednění tohoto záměru.**
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do stavebního povolení.

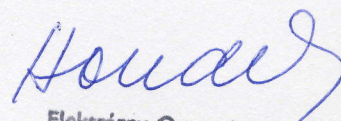  
 Elektrárny Opatovice, a.s.  
 provoz SZT Pardubice ②  
 K Cihelně 562, 530 09 Pardubice

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2.  
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.


Telefon: \*466 843 111, \*467 043 111  
 Fax: \*466 536 030

IČO: 45534292  
 DIČ: CZ45534292

Bankovní spojení:  
 KB Pardubice 3607561/0100



# KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

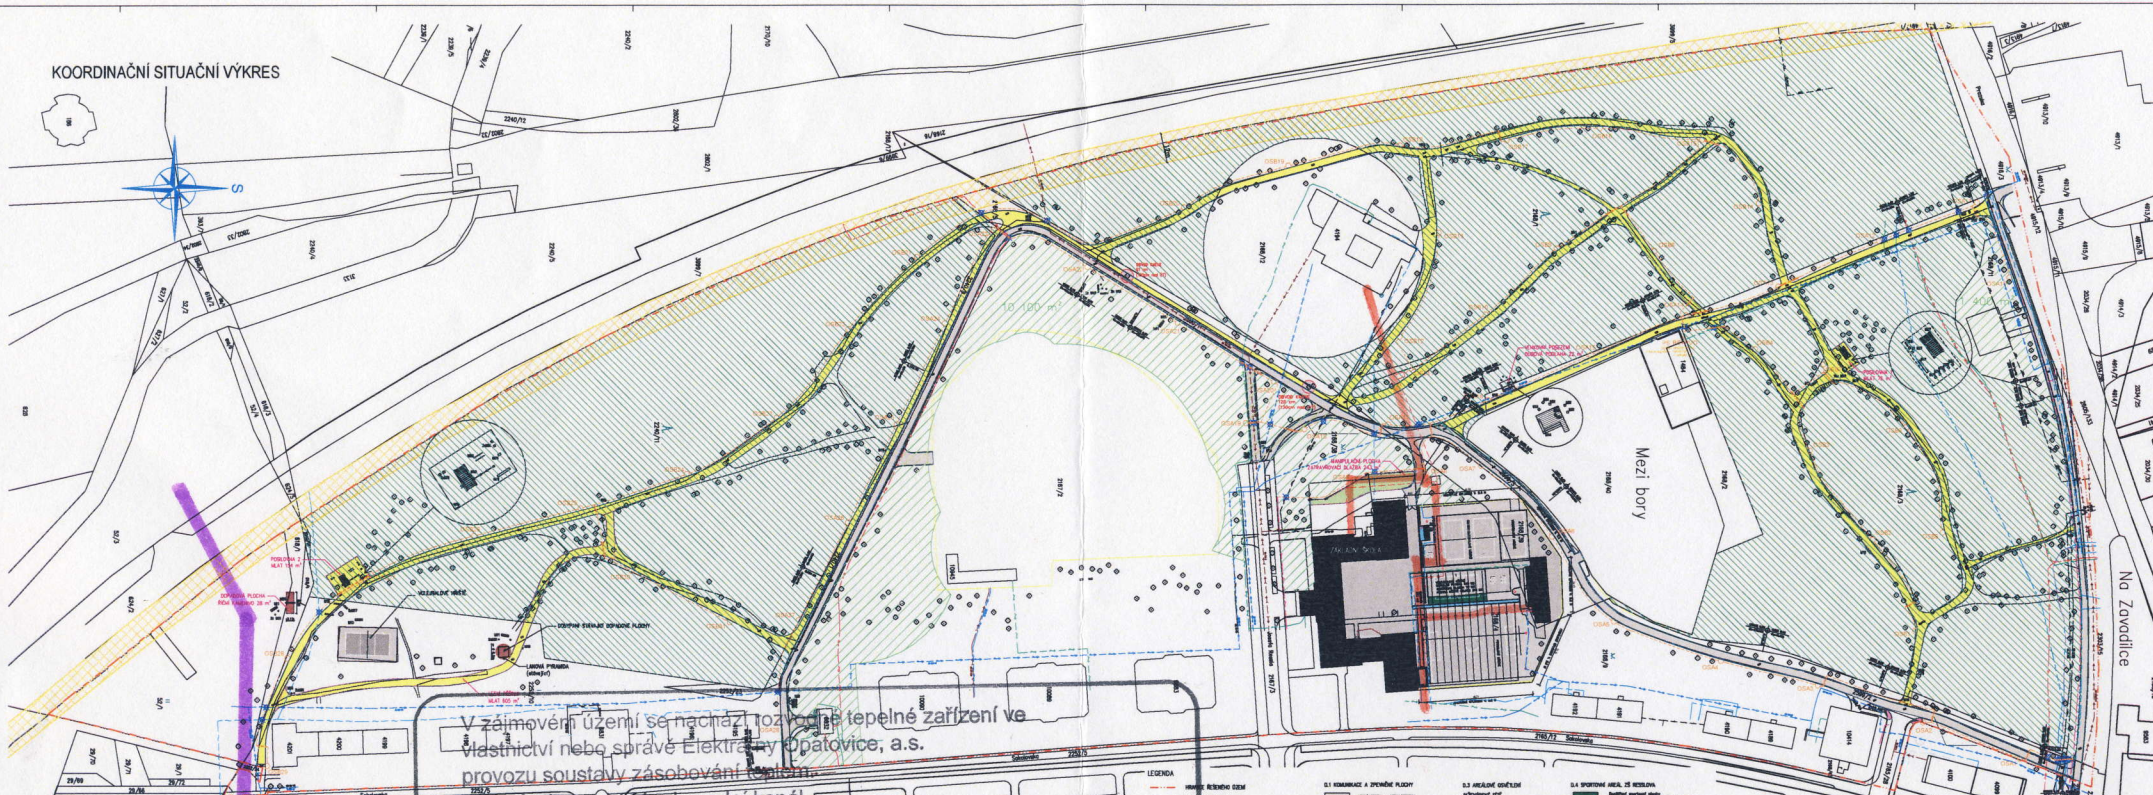

V zájmovém území se nachází rozvodné tepelné zařízení ve vlastnictví nebo správě Elektrárny Opátovice, a.s. provozu soustavy zásobování teplem.

- primární potrubí - horkovodní kanál
  - primární potrubí - předizolované v zemi
  - primární potrubí - nadzemní horkovod
  - parovod
  - sekundární potrubí - teplovodní kanál
  - sekundární potrubí - předizolované v zemi
  - sekundární potrubí - nadzemní teplovod
  - silový kabel - sdělovací kabel
  - předávací stanice s připojenými inženýrskými sítěmi
- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení musí stavebník zajistit jeho vytýčení. V případě, že dojde k jeho poškození, musí být tato skutečnost neprodleně oznámena dispečerovi na tel. 800 100 841. Vlastník zařízení je oprávněn požadovat náhradu takto vzniklé škody. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců ode dne vystavení.

Vyjádření dne: 17.12.14 č. 333 Podpis: Houda

PLÁNOVANÁ ÚSTAVBA  
HORKOVOĐU

<b>LEGENDA</b>	<b>0.1 KONKRETNÍ A ZPŮSOBNÉ PLOCHY</b>	<b>0.2 OCHRANNÉ OBLASTI</b>	<b>0.3 OCHRANNÉ OBLASTI</b>
— hranice řešeného území	— hranice řešeného území	— hranice řešeného území	— hranice řešeného území
— stávající plochy	— stávající plochy	— stávající plochy	— stávající plochy
— stávající cesty a zpevněné plochy	— stávající cesty a zpevněné plochy	— stávající cesty a zpevněné plochy	— stávající cesty a zpevněné plochy
— plánované rozvodné horkovody dle ÚP	— plánované rozvodné horkovody dle ÚP	— plánované rozvodné horkovody dle ÚP	— plánované rozvodné horkovody dle ÚP

<b>0.4 OCHRANNÉ OBLASTI</b>	<b>0.5 OCHRANNÉ OBLASTI</b>	<b>0.6 OCHRANNÉ OBLASTI</b>
— hranice řešeného území	— hranice řešeného území	— hranice řešeného území
— stávající plochy	— stávající plochy	— stávající plochy
— stávající cesty a zpevněné plochy	— stávající cesty a zpevněné plochy	— stávající cesty a zpevněné plochy
— plánované rozvodné horkovody dle ÚP	— plánované rozvodné horkovody dle ÚP	— plánované rozvodné horkovody dle ÚP



M 1:1500

HORKOVOD EOP  
OSA BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÉHO  
PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ

