




ČÁST DOKUMENTACE:	STATICKÉ POSOUZENÍ		Ing. Jiří Štras Stavebně projektová kancelář Hrdého 838, 500 09 Hradec Králové
ZODP. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ ŠTRAS		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠTRAS		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	<div> PROJEKT s.r.o. E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.77, JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-346
		DRUH PD	DPS
		DATUM	08/2015
		MĚŘÍTKO	
STATICKÉ POSOUZENÍ		OZNAČENÍ VÝKRESU	05



ČÁST DOKUMENTACE:	STATICKÉ POSOUZENÍ		<div>Ing. Jiří Štras Stavebně projektová kancelář Hrdého 838, 500 09 Hradec Králové</div>
ZODP. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ ŠTRAS		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠTRAS		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.77, JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-346
		DRUH PD	DPS
		DATUM	08/2015
		MĚŘÍTKO	
STATICKÉ POSOUZENÍ		OZNAČENÍ VÝKRESU	05

STATICKÝ VÝPOČET

Tento statický výpočet posuzuje:

- záměnu stávajícího kovoplastického bytového včetně navazujících dřevotřískových příček za nové, provedené ze sádkartonu s dvojitým opláštěním, v ploše jádra stávajícího,
- možnosti rekonstrukce elektrorozvodů,
- demontáž příčky na boku spižní skříně,
- vyříznutí zárubně vstupních dveří.

Podklady pro vypracování statického výpočtu:

- /1/ - stavební a statický půdorys předmětného podlaží bytového domu,
- /2/ - nákres stavebních úprav v bytě,
- /3/ - statický výpočet záměn bytových jader v objektech T06-B, vypracovaný v roce 1991 autorem tohoto posudku,
- /4/ - typový podklad stavební soustavy T06-B.

Z podkladu /1/ vyplývá, že se jedná o řadový bytový dům s tzv. malobyty ze stavební soustavy T06B-E/84 s celostěnovým obvodovým pláštěm, vyprojektovaný Stavoprojektem Pardubice.

Nové bytové jádro

Půdorysné řešení nového jádra – viz stavební část dokumentace.

Bytové jádro je osazeno na dále uvedených stropních panelech, které podle podkladů /3/ a /4/ mají tyto mezní momenty únosnosti:

- stropní panel projektové značky 92, instalační, šířky 2,40 m: $M_u = 35,64 \text{ kNm}$,
- stropní panel projektové značky 64, plný, šířky 1,20 m: $M_u = 26,75 \text{ kNm}$

stropní panel šířky 2,40 m

- vl. tíha stropního panelu	0,12*2,4*25,0*1,1		7,92	kN/m'
- podlaha (podle TP)				
- PVC	0,003*13*1,1	0,04	kN/m*2	
- potěr	0,047*23*1,3	1,41		
- fibrex	0,017*10*1,3	0,22		
		1,67	kN/m^2 * 2,40	4,01
- užité	1,50*2,4*1,4		5,04	
			16,97	kN/m'

Plný panel 64 - šířka 1,20 m

- vl. tíha stropního panelu	0,12*1,2*25,0*1,1		3,96	kN/m'
- podlaha (podle TP)				
- PVC	0,003*13*1,1	0,04	kN/m ²	
- potěr	0,047*23*1,3	1,41		
- fibrex	0,017*10*1,3	0,22		
		1,67	kN/m ² * 1,20	2,00
- užité	1,50*1,2*1,4		2,52	
			8,48	kN/m'


sádrokartonové příčky

- příčka s jednoduchým opláštěním	0,45*2,65*1,1	1,31	kN/m'
- jednostranný obklad	0,005*2,65*22,0*1,1	0,32	
		1,63	kN/m'

stropní panel instalační 92. šířky 2,40 m

Stropní panel je přitížen příčkami:

- podélná příčka		1,63	kN/m'
- příčná příčka	1,63*2,4	3,91	kN
- příčná příčka	1,63*0,60	0,98	kN

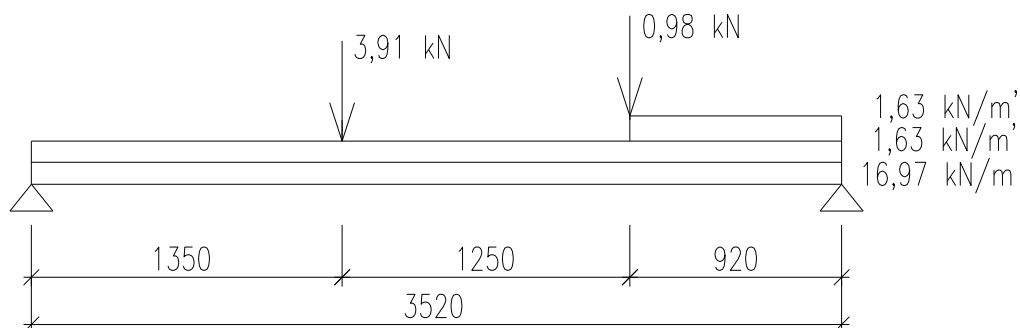


Maximální ohybový moment vyčíslený programem DICSN:

$$M(\max) = 32,26 \text{ kNm} < M_u = 35,64 \text{ kNm} \quad \dots \text{ vyhovuje}$$

Stropní panel plný 64, šířky 1,20 m

- podélná příčka		1,63	kN/m'
- příčná příčka	1,63*1,2	1,96	kN

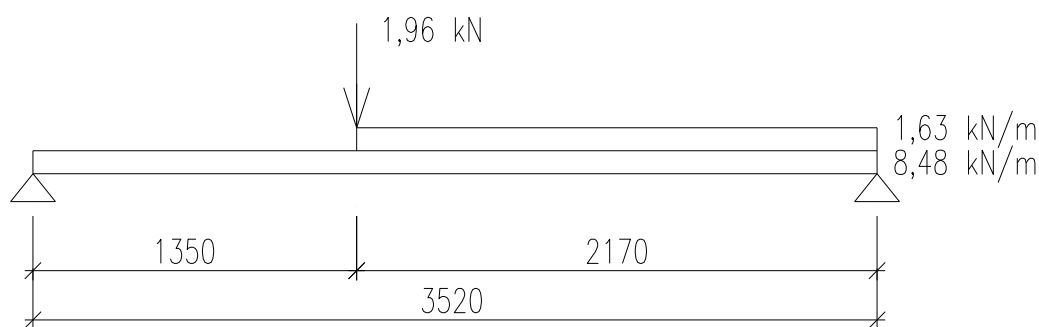


Maximální ohybový moment vyčíslený programem DICSN:

$$M(\max) = 16,24 \text{ kNm} < M_u = 26,75 \text{ kNm} \quad \dots \text{ vyhovuje}$$

Demontáž ocelové zárubně vstupních dveří

Zárubeň lze demontovat pouze vyříznutím (bez použití strojů a nástrojů, které vytvářejí dynamické účinky (otřesy), které by mohly způsobit znovuoobjevení vlasových trhlin mezi panely v předmětném bytě, ale také bytech sousedních).

Ocelovou zárubeň lze vyříznout v naznačených rovinách řezů:

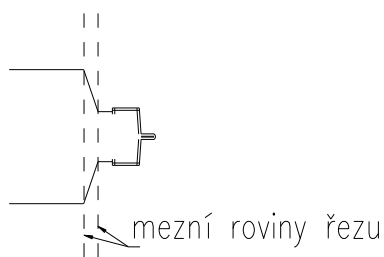

Demontáž příčky na boku spižní skříně

Příčka je betonová, s výztuží ocelovou svařovanou sítí, tloušťky 60 mm. Jedná se o nenosnou příčku, lze ji tedy demontovat postupným vyříznutím na části max. 600x500 mm vyloučením přímého pádu těchto částí na podlahu. Podmínky pro vyříznutí – viz předchozí odstavec.

Nové vedení elektroinstalací

Nové elektrorozvody lze vést ve vyfrézovaných svislých drážkách stěnových panelů, v minimální vzdálenosti 100 mm od dveřních ostění,

Drážky musí být frézovány do maximální hloubky 20 mm.

Vodorovné drážky ve stěnových panelech a drážky ve stropních panelech nelze připustit!

Závěry:

- Únosnost stropních panelů je ve vztahu k zatížení novým bytovým jádrem provedeným ze sáfrokartonu vyhovující.
- Přetížení novými příčkami je s ohledem na únosnost stěnových panelů, základů a konstrukce objektu jako celku bezvýznamné i v případě záměny jader ve všech podlažích.
- Nové rozvody elektroinstalací lze vést podle výše uvedených zásad.
- Ocelovou zárubeň vstupních dveří a příčku na boku spižní skříně lze vyříznout dle výše uvedených zásad.
- **Z hlediska statického lze změny, které jsou předmětem tohoto statického posudku provést.**

V Hradci Králové
10.8.2015

Ing. Jiří Štras