



Naše značka: FI/2013/v,k/465
Vyřizuje: Flosová/466798449
Datum: 27.3.2013

HIGHWAY DESIGN s.r.o.
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3

Věc: Pardubice, ul. Lexova – úprava vnitrobloku – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávajících ploch ve stávajícím dopravním režimu s vylepšením technických vlastností dopravních ploch, navržena jsou nová parkovací stání a doplněné chodníky.

Odvodnění rekonstruovaných ploch je navrženo do stávajícího odvodnění na komunikaci, případně do zeleně a parkovací plochy jsou odvodněny pomocí vsaku přes zatravnovací dlažbu.

V příloze zasíláme zakres vodovodu a kanalizace ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:


1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy veřejného osvětlení, osazování svislého dopravního značení, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklapy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklapy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 9 -

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil
Spis: Vyj. Pce 2013

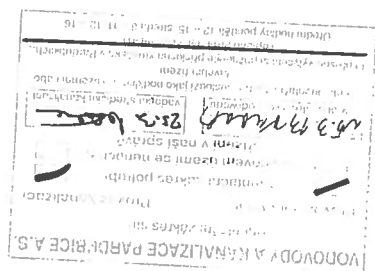

LEGENDA:

- | | |
|--|---|
| | Plochy pro komunikace - bet. dlažba |
| | Plochy pro parkování - ztravňovací dlažba |
| | Plochy pro pěší - bet. dlažba |
| | Praný kamenný + bet. dlažba 50:50 |
| | Zálek, trávník |

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- V000V00
PLYN
EL. KABEL NN, VN
KABEL VO
KANAL PLAST

UPOZORNĚNÍ
PRŮBĚ-PODZ
INFORMAČNĚ
PRO ZJIŠTĚNÍ
POŽADAT SPRU

VYTYČOVACÍ BODY S-JTSK:

- Návratné výdky • 220 00 / převýšil i obrubník
Nová výsadba
Odstranění záleň, výust
Uložení kabelů do chrániček

[illegible]